


Lista de Corte e Peças					
Item	Descrição	Comprimento	Qtd	Tipo	Código
1	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/D DE 15,9 X 1,58MM X 6M	150 mm	1	Corte	102044
2	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/D DE 15,9 X 1,58MM X 6M	50 mm	6	Corte	102044
3	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/D DE 15,9 X 1,58MM X 6M	500 mm	2	Corte	102044
4	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/D DE 15,9 X 1,58MM X 6M	1000 mm	1	Corte	102044
5	SUPORTE BARRILETE MEDICAO NFPA COD 134011		4	Avulso	029552
6	ADAPTADOR MANOMETRO #BARRILETE UL FM		2	Avulso	162020
7	NIPLE RETO LATAO 1/2 BSP	0 mm	4	Peça	141000
8	MANOMETRO 63MM 150PSI@10KGF R-1/4"	0 mm	1	Peça	060073
9	BULAO 1/4" GALV.	0 mm	2	Peça	049105
10	PRESSOSTATO DANFOSS KP 36 2-14 BAR 060-110866	0 mm	1	Peça	033720
11	TE FEMEA 1/2"BSP X1/4" BSP	0 mm	2	Peça	141008
12	LUNAO LATAO 5/8" C/PORCA E ANILHA X 1/2" BSP	0 mm	7	Peça	153001
13	VALV. RETEN. BRONZE C/ROSCA 1/2" NPT REF.049	0 mm	2	Peça	062013
14	VALV. ESP. PASSAG. PLENA 1/2" MOD-090	0 mm	4	Peça	082045
15	TE LATAO 5/8" C/PORCA E ANILHA	0 mm	3	Peça	153000
16	COTOVELO LATAO 5/8" C/PORCA E ANILHA	0 mm	3	Peça	153004

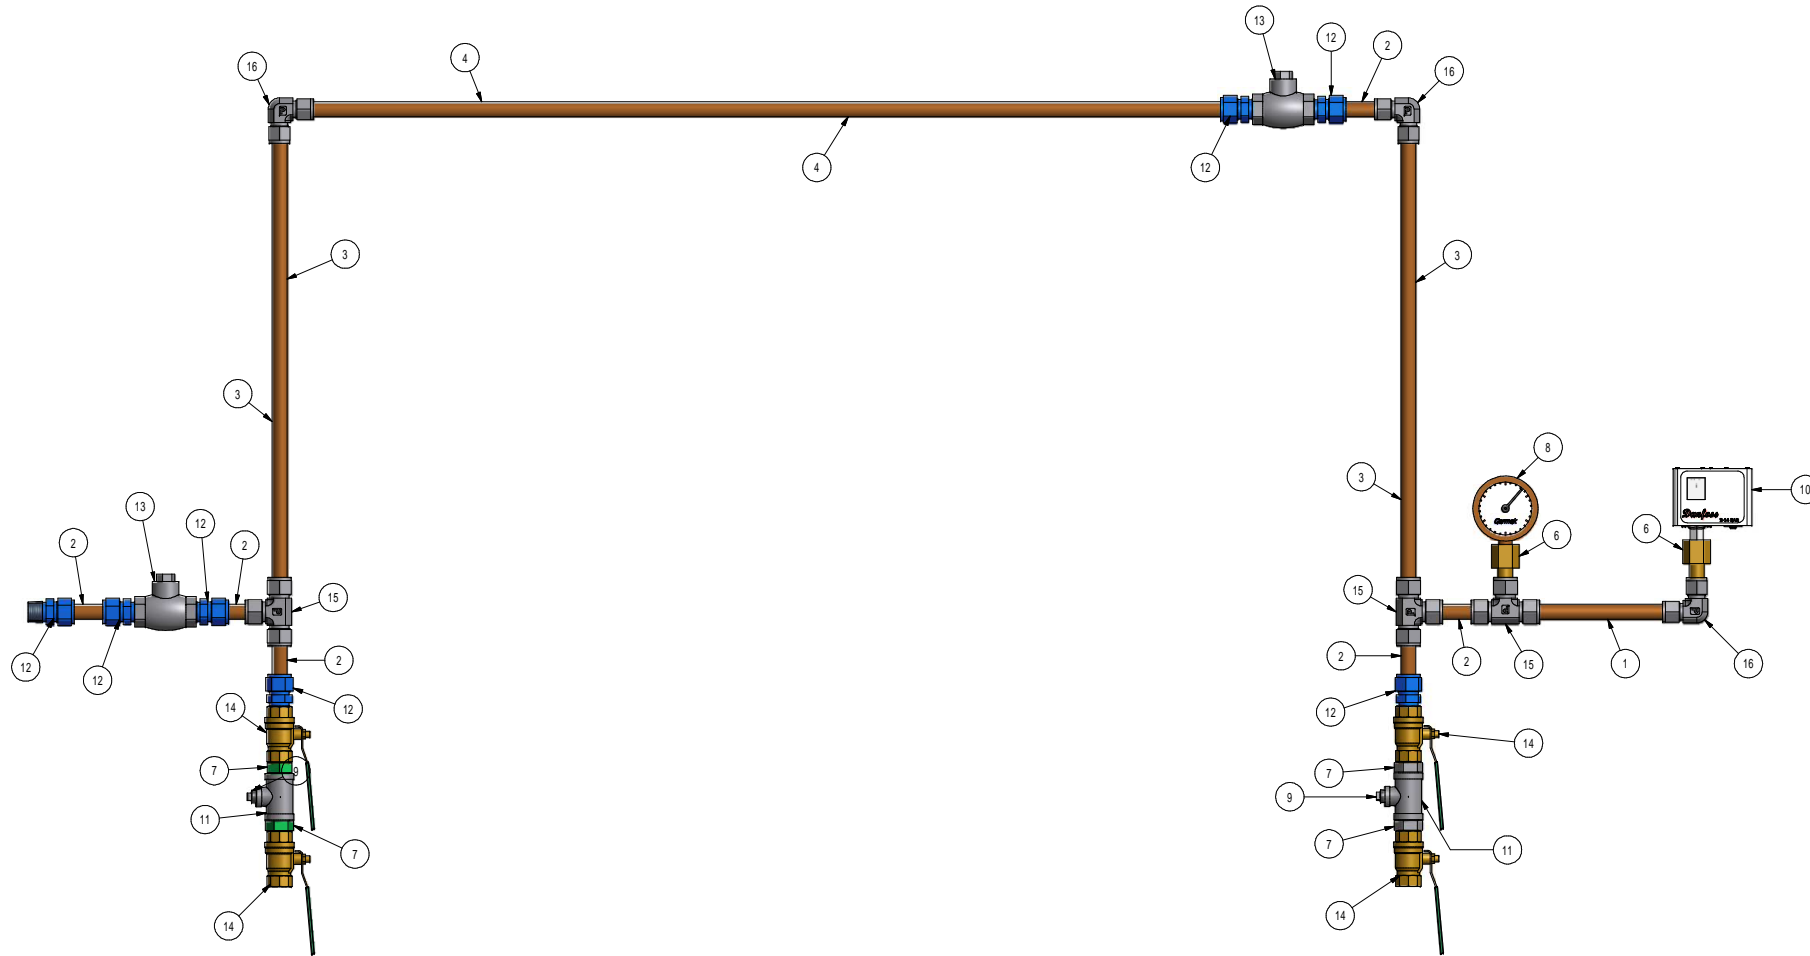

NOTAS:
As Válvulas de Retenção deverão ser posicionadas no sentido contrário ao fluxo

Nº	Descrição	Por	Data
04	Alteradas Peças	Kevin	22/03/13
03	Comprimento do Tubo	Samuel	22/02/11
02	Adicionado Manômetro	Samuel	20/01/11
01	Tamanho	Rafael	23/02/10

ARQUIVO:
D:_Pasta de Trabalho\Engenharia\1001 - 1001\1001.dwg
Dimensões Lineares/Angulares e Raios conforme DIN - (Medidas Abertas)
Acabamento Não Especificado
Quebrar cantos vivos

Codigo		134011	
Desenhado	27/08/2009	Rafael	
Verificado			
Aprovado			
Escala			
PRIMEIRO	DIEDRO		

Germek EQUIPAMENTOS

Barrilete de Medição Norma NFPA

Rev. 03

Folha Única A2

Tolerâncias não especificadas ± 1,00

Peso Líq. (kg) = N/A